



ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า  
เรื่อง การจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็น  
กรณี เทศบาลตำบลหนองเสาเล้ามีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาจุดบริการน้ำแร่เพื่อประชาชน

ด้วย เทศบาลตำบลหนองเสาเล้าปัจจุบันมีประชากร ประมาณ ๖,๖๓๒ คน พื้นที่เป็นพื้นที่นอกเขต  
การประปาส่วนภูมิภาค อยู่นอกพื้นที่เขตชลประทาน ทำให้มักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภค  
เป็นประจำในทุกๆ ปี ประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งในการจัดซื้อน้ำดื่ม บางครอบครัวก็ไม่อาจจัดซื้อได้  
ทำให้เกิดผลกระทบต่อดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก เหตุนี้เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า จึงมีความประสงค์  
จะดำเนินการจัดหาจุดบริการน้ำแร่เพื่อประชาชน โดยได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
ที่การก่อสร้างนั้นตั้งอยู่ คือหมู่ที่ ๕ บ้านสุขสมบูรณ์ เพื่อรับทราบปัญหา นำเสนอข้อมูล ชี้แจงแนวทางการ  
ดำเนินงาน และลงมติร่วมกัน ในการที่เทศบาลตำบล หนองเสาเล้าจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณและ  
การก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน  
จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๔ (ขอนแก่น) เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า  
จึงขอประกาศผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของหมู่ที่ ๕ บ้านสุขสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชน  
ตำบลหนองเสาเล้าและประชาชนทั่วไป ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารการเปิดโอกาสให้เกิด  
การมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสาวรัชณีพร พรมผิว)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า

**การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**ของเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น**  
**เวทีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน**  
**กรณีเทศบาลตำบลหนองเสาเล้ามีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาจุดบริการน้ำแร่เพื่อประชาชน**


.....

วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ได้ดำเนินกิจกรรมจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีเทศบาลตำบลหนองเสาเล้ามีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาจุดบริการน้ำแร่เพื่อประชาชนตำบลหนองเสาเล้า โดยใช้พิกัดการก่อสร้างในเขตพื้นที่ของเทศบาลฯ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ บ้านสุขสมบูรณ์


เทศบาลตำบลหนองเสาเล้าพิจารณาแล้วเห็นว่าการเสนอขอความอนุเคราะห์การก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๔ (ขอนแก่น) ในครั้งนี้ จะต้องจัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่การก่อสร้างนั้นตั้งอยู่ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ดังนั้น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

**1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม**

- จัดประชุมสร้างความเข้าใจ/ให้ความรู้ระบบประปาบาดาลตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน
- สอบถาม/แลกเปลี่ยน/รับรู้ข้อมูล การขาดแคลนน้ำและความต้องการน้ำอุปโภค บริโภค
- สอบถามความเหมาะสมของสถานที่ตั้งจุดก่อสร้าง

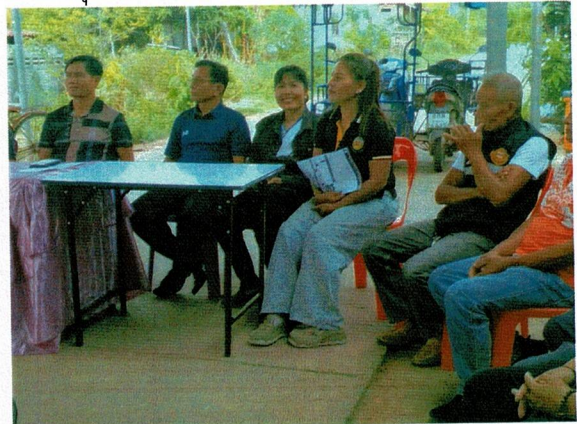

**2. ภาพการนำเสนอข้อมูล/แบบแปลนระบบประปาบาดาล**

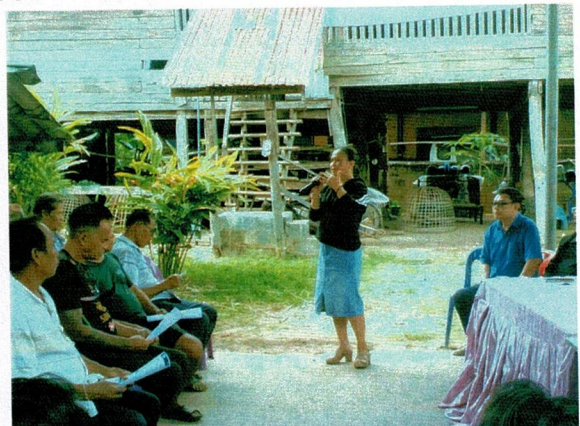

### 3. ภาพการอภิปรายของเวทีจัดประชาคม/รับฟังความคิดเห็น



### 4. สรุปผลข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

- ผู้บริหาร	จำนวน 4 คน	- สมาชิกสภา	จำนวน 7 คน
- เจ้าหน้าที่	จำนวน 10 คน	- กำนัน	จำนวน 1 คน
- สารวัตรกำนัน	จำนวน 1 คน	- แพทย์ประจำตำบล	จำนวน 1 คน
- ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง	จำนวน 2 คน	- ผู้ประชาชน	จำนวน 41 คน

### 5. ผลจากการมีส่วนร่วม


- เทศบาลตำบลหนองเส้าได้รับทราบปัญหาการขาดแคลนน้ำ
- ประชาชนตำบลหนองเส้าได้รับทราบการแก้ไขปัญหาร่องน้ำดื่มในชุมชน
- ประชาชนได้ร่วมกันหารือถึงความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง
- ประชาชนได้รับทราบการทำงานของระบบประปาบาดาล
- ประชาชนได้ร่วมกันลงมติ เห็นชอบให้เทศบาลตำบลหนองเส้า ก่อสร้างระบบประปา

ตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนได้ ด้วยมติเอกฉันท์

### 6. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน

- เทศบาลตำบลหนองเส้าได้รวบรวมข้อคิดเห็นจัดทำเป็นประกาศการจัดเวทีประชาคม สะท้อนปัญหาและความต้องการ เพื่อเสนอความรับการสนับสนุนการก่อสร้างตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๔ (ขอนแก่น)



  
(นางเนตรทราย อุตสาห์การ)  
ปลัดเทศบาล

  
นางสาวรัชณีย์ พรหมผิว  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเส้า